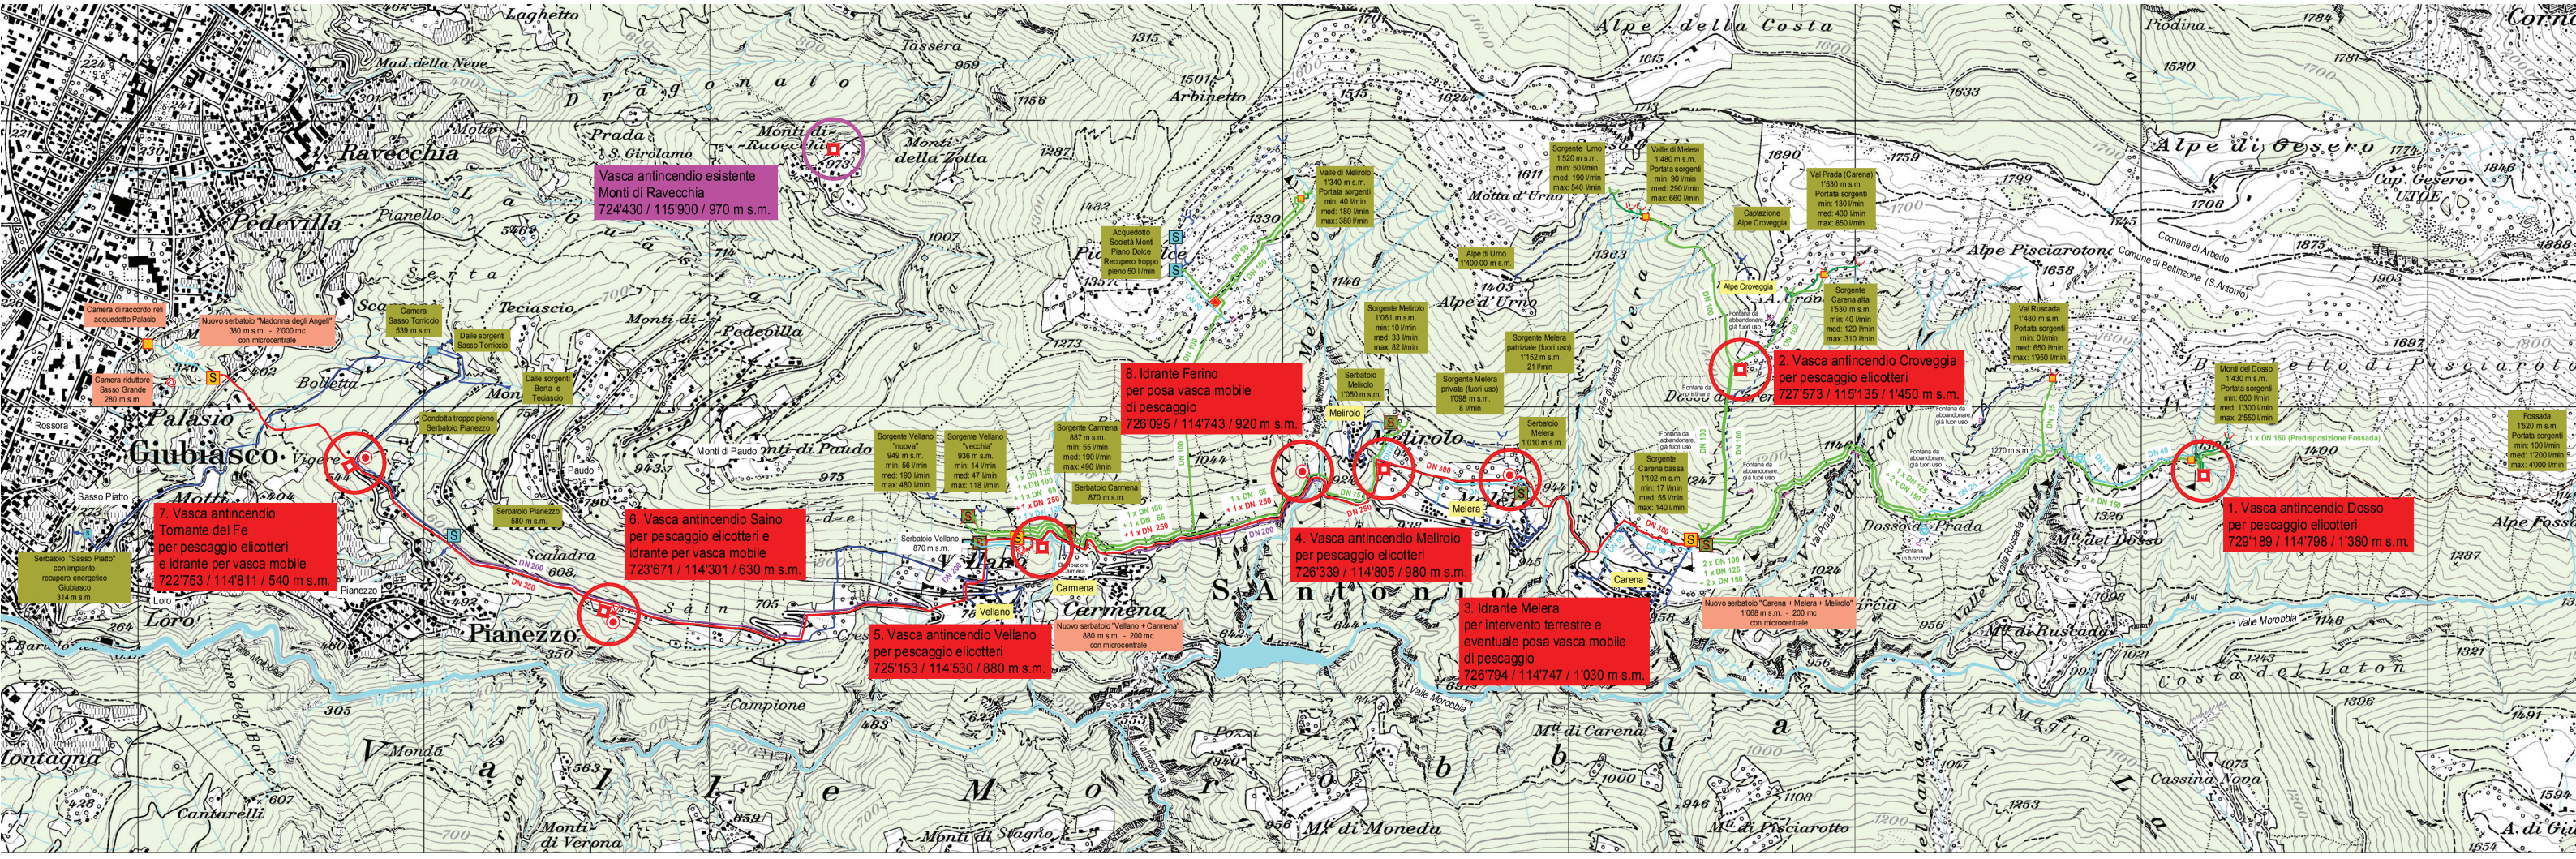
Vasca antincendio esistente
Monti di Ravecchia
724'430 / 115'900 / 970 m s.m.
8. Idrante Ferino
per posa vasca mobile
di pescaggio
726'095 / 114'743 / 920 m s.m.
2. Vasca antincendio Croveggia
per pescaggio elicotteri
727'573 / 115'135 / 1'450 m s.m.
1. Vasca antincendio Dosso
per pescaggio elicotteri
729'189 / 114'798 / 1'380 m s.m.
4. Vasca antincendio Melirolo
per pescaggio elicotteri
726'339 / 114'805 / 980 m s.m.
3. Idrante Melera
per intervento terrestre e
eventuale posa vasca mobile
di pescaggio
726'794 / 114'747 / 1'030 m s.m.
5. Vasca antincendio Vellano
per pescaggio elicotteri
725'153 / 114'530 / 880 m s.m.
6. Vasca antincendio Saino
per pescaggio elicotteri e
idrante per vasca mobile
723'671 / 114'301 / 630 m s.m.
7. Vasca antincendio
Tornante del Fe
per pescaggio elicotteri
e idrante per vasca mobile
722'753 / 114'811 / 540 m s.m.
Nuovo serbatoio "Madonna degli Angeli"
380 m s.m. - 2'000 mc
con microcentrale
Nuovo serbatoio "Vellano + Carmena"
880 m s.m. - 200 mc
con microcentrale
Nuovo serbatoio "Carena + Melera + Melirolo"
1'068 m s.m. - 200 mc
con microcentrale
Camera di raccordo reti acquedotto Palasio
Camera riduttore Sasso Grande
280 m s.m.
Camera Sasso Torricolo
539 m s.m.
Dalle sorgenti Sasso Torricolo
Dalle sorgenti Berta e Teciascio
Condotta troppo pieno Serbatoio Pianezzo
Serbatoio "Sasso Piatto"
con impianto
recupero energetico
Giubiasco
314 m s.m.
Serbatoio Pianezzo
580 m s.m.
Acquedotto
Società Monti
Piano Dolce
Recupero troppo
pieno 50 l/min
Valle di Melirolo
1'340 m s.m.
Portata sorgenti
min: 40 l/min
med: 180 l/min
max: 380 l/min
Sorgente Melirolo
1'061 m s.m.
min: 10 l/min
med: 33 l/min
max: 82 l/min
Serbatoio
Melirolo
1'050 m s.m.
Sorgente Melera
privata (fuori uso)
1'098 m s.m.
8 l/min
Sorgente Melera
patrizziale (fuori uso)
1'152 m s.m.
21 l/min
Serbatoio
Melera
1'010 m s.m.
Alpe di Urno
1'400.00 m s.m.
Sorgente Urno
1'520 m s.m.
min: 50 l/min
med: 190 l/min
max: 540 l/min
Valle di Melera
1'480 m s.m.
Portata sorgenti
min: 90 l/min
med: 290 l/min
max: 660 l/min
Captazione
Alpe Croveggia
Alpe Croveggia
Val Prada (Carena)
1'530 m s.m.
Portata sorgenti
min: 130 l/min
med: 430 l/min
max: 850 l/min
Sorgente
Carena alta
1'530 m s.m.
min: 40 l/min
med: 120 l/min
max: 310 l/min
Val Ruscada
1'480 m s.m.
Portata sorgenti
min: 0 l/min
med: 650 l/min
max: 1'950 l/min
Monti del Dosso
1'430 m s.m.
Portata sorgenti
min: 600 l/min
med: 1'300 l/min
max: 2'550 l/min
Fossada
1'520 m s.m.
Portata sorgenti
min: 100 l/min
med: 1'200 l/min
max: 4'000 l/min
1 x DN 150 (Predisposizione Fossada)
Sorgente Carena bassa
1'102 m s.m.
min: 17 l/min
med: 55 l/min
max: 140 l/min
Sorgente Carmena
887 m s.m.
min: 55 l/min
med: 190 l/min
max: 490 l/min
Serbatoio Carmena
870 m s.m.
Sorgente Vellano
"nuova"
949 m s.m.
min: 56 l/min
med: 190 l/min
max: 480 l/min
Sorgente Vellano
"vecchia"
936 m s.m.
min: 14 l/min
med: 47 l/min
max: 118 l/min
Serbatoio Vellano
870 m s.m.
Fontana da abbandonare, già fuori uso
Fontana da abbandonare, già fuori uso in funzione
Alpe Pisciarotone
Comune di Arbedo
Comune di Bellinzona (S.Antonio)
Comune di Giubiasco
Comune di Sant'Antonino
Comune di Monte Carasso
Comune di Lumino
Comune di Cadenazzo
Comune di Camorino
Comune di Claro
Comune di Gnosca
Comune di Gorduno
Comune di Gudo
Comune di Moleno
Comune di Pianezzo
Comune di Preonzo
Comune di Sant'Antonino
Comune di Sementina
Comune di Monte Carasso
Comune di Lumino
Comune di Cadenazzo
Comune di Camorino
Comune di Claro
Comune di Gnosca
Comune di Gorduno
Comune di Gudo
Comune di Moleno
Comune di Pianezzo
Comune di Preonzo
Comune di Sementina